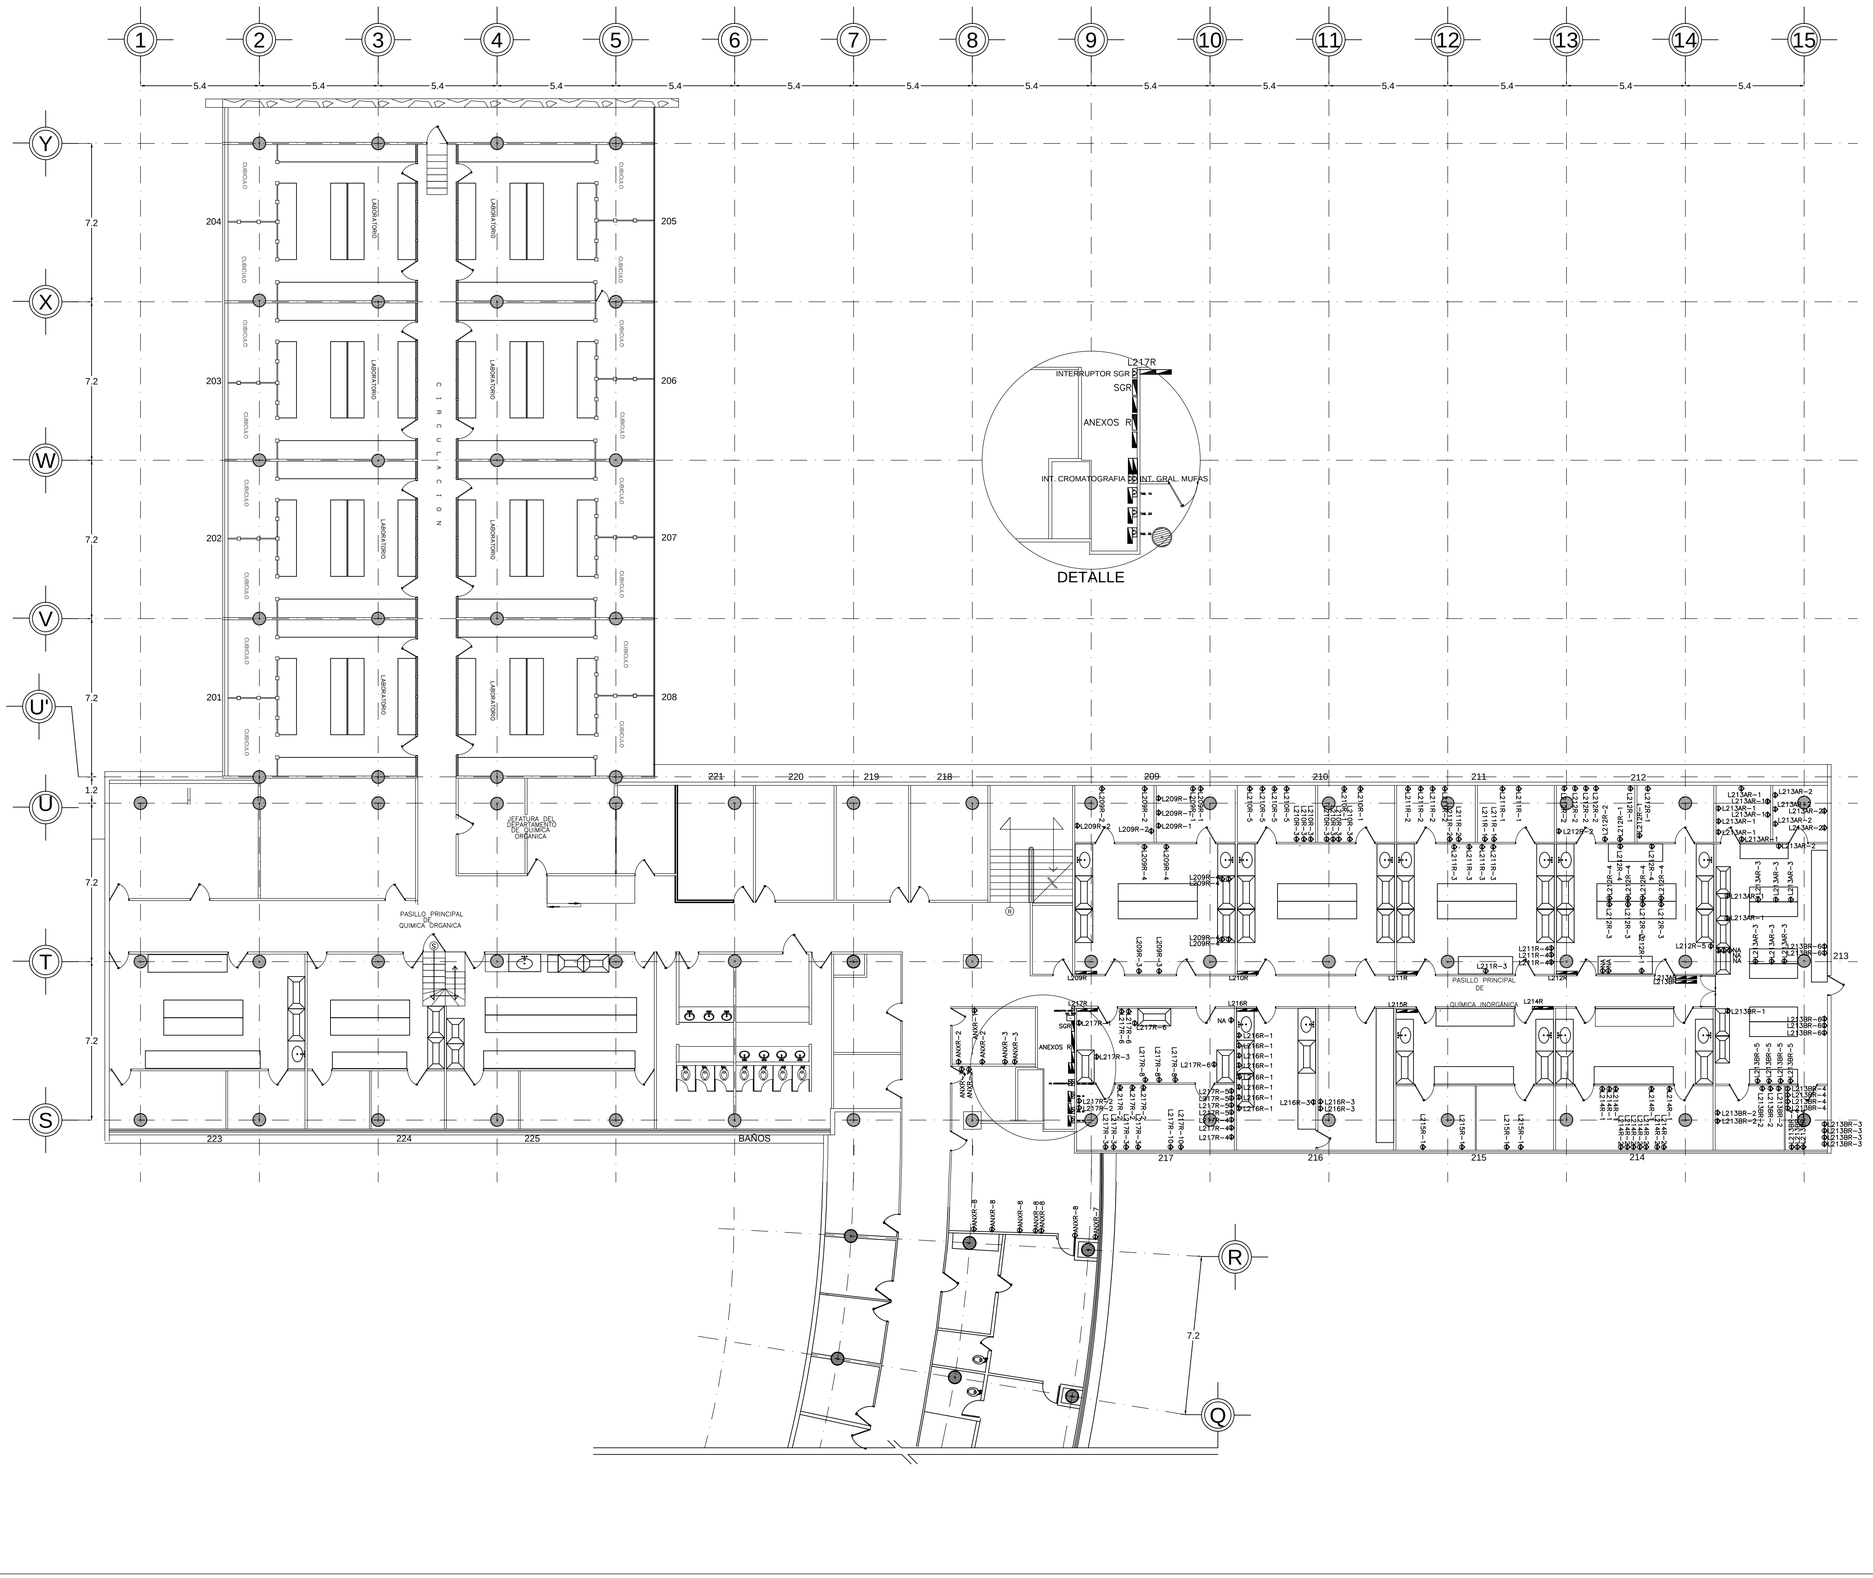

SIMBOLOGÍA

L209R L209R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO., MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO816,100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (2F, 3H), ALIMENTADORES: 2H-8 AWG (FASE) 1H-8 AWG (NEUTRO) 1H-10 AWG (T.F.) 1H-10 AWG (T.A), ZAPATAS PRINCIPALES.

L210R L210R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO., MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO816,100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (2F, 4H), ALIMENTADORES: 3H-8 AWG (FASE) 1H-8 AWG (NEUTRO) 1H-10 AWG (T.F.) 1H-10 AWG (T.A), ZAPATAS PRINCIPALES.

L211R L211R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO816,100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (2F, 4H), ALIMENTADORES: 2H-8 AWG (FASES) 1H-8 AWG (NEUTRO) 1H-10 AWG (T.A) 1H8-10 AWG (T.F), ZAPATAS PRINCIPALES

L212R L212R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO816,100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (1F, 2H), ALIMENTADORES: 2H-8 AWG (FASES) 1H-8 AWG (NEUTRO) 1H-10 AWG (T.A) , ZAPATAS PRINCIPALES

L213AR L213AR TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QOC 16 US, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (3F, 4H), ALIMENTADORES: 4H-8 AWG (FASES) 1H-10 AWG (NEUTRO) 1H-12 AWG (T.A) , ZAPATAS PRINCIPALES.

L214R L214R TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. MARCA: SQUARE D, CATALOGO: QO816,100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS.

L215R L215R TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO816003L, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (1F, 3H), ALIMENTADORES: 2H-8 AWG (FASE) 1H-8 AWG (NEUTRO), ZAPATAS PRINCIPALES.

L216R L216R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QO8-16L100S, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (2F, 3H), ALIMENTADORES: 3H-6 AWG (FASES), ZAPATAS PRINCIPALES

L217R L217R TABLERO DE CONTACTOS REGULADO. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QOB-16US, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (3F, 4H), ALIMENTADORES: 4H-8 AWG (FASES), CON BARRAS DE TIERRAS, CON NEUTRO 8 AWG, CON TIERRA FISICA DE 10 AWG, SIN BARRA DE TIERRA AISLADA, ZAPATAS PRINCIPALES

ANEXOS R ANEXOS R TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. MARCA: SQUARE D, CATÁLOGO: QU512, CAPACIDAD: 100(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12 POLOS, SISTEMA: (3F, 3H), ALIMENTADORES: 3H-8 AWG (FASES) 1H-8 AWG (NEUTRO) , ZAPATAS PRINCIPALES.

SGR SGR, TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. MARCA: SQUARE D. CATÁLOGO NQ0442L2C, CAPACIDAD: 225(A), VOLTAJE: 220/127(V), 12` POLOS, SISTEMA: (3F, 4H), ALIMENTADORES: 4H-1/0 AWG (FASES) 1H-6 AWG (T.F), INTERRUPTOR MARCA: PRIME, CAPACIDAD 3X150 A CATALOGO JDL36150 150(A, ALIMENTADORES 4H-1/0 AWG, GDT 1H-6 AWG (T.F).

CONTACTO DOBLE, TENSIÓN REGULADA 127V

CONTACTO BIFÁSICO, TENSIÓN NORMAL 220V

NOTA

NI: NO IDENTIFICADO

NA: NO ACCESIBLE

NE: NO ENERGIZADO

Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE MUROS DE ENERGÍA, F.I.
Fecha

Mtra. Patricia Izquierdo Castillo de la Sera
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Fecha

UNAM
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DEPENDENCIA: FACULTAD DE QUÍMICA, EDIFICIO DE POSGRADO
PROYECTO: LEVANTAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
UBICACIÓN: CIRCUITO INTERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA
DESCRIPCIÓN: POSGRADO DE QUÍMICA
CONTENIDO: CONTACTOS REGULADOS
09 15
IECR-09
ESCALA:
FECHA: DICIEMBRE 2013
LÁM.
MEDIDAS

REVISIÓN
FECHA
TRAZÓ

ING. ANA DE CONTAR PEDROZO DEL DEO PRIETO CORDOVA MORA ING. JUAN CARLOS FUENTES DIRRA ING. MARIO ALBERTO UGALDE VELEZ
Director general DGO Director de conservación Director de construcción Director de proyectos